

Schéma č. 1

- ochrana zpátečky třícestným termostatickým ventilem 45 °C
- regulace teploty v místnosti termohlavnicemi a čidlem teploty místnosti
- čidlo teploty místnosti lze nahradit pokojovým termostatem

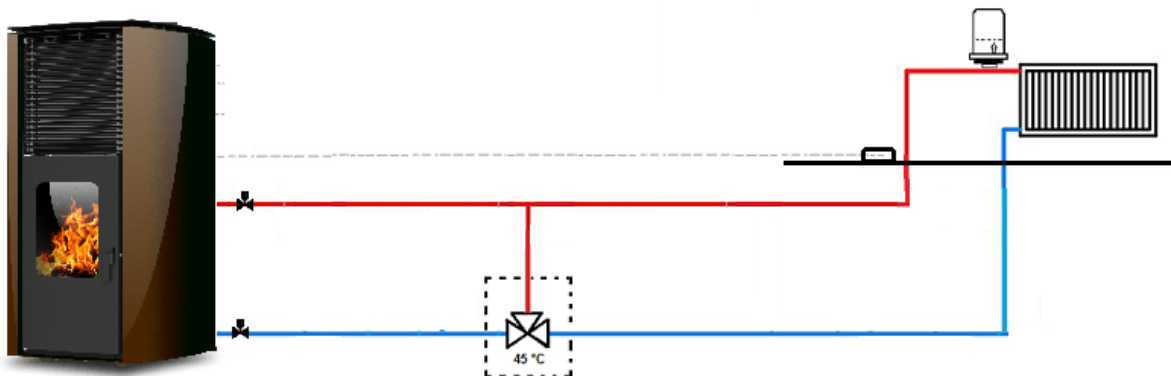


Schéma č. 2

- ochrana zpátečky třícestným termostatickým ventilem 45 °C
- regulace teploty v místnosti termohlavnicemi a čidlem teploty místnosti
- čidlo teploty místnosti lze nahradit pokojovým termostatem
- ohřev TUV

