

Schéma č. 1

- cirkulační čerpadlo je součástí kamen a je umístěno na zpátečním potrubí
- ochrana zpátečky třícestným termostatickým ventilem 45 °C
- regulace teploty v místnosti termohlavice a čidlem teploty místnosti
- čidlo teploty místnosti lze nahradit pokojovým termostatem

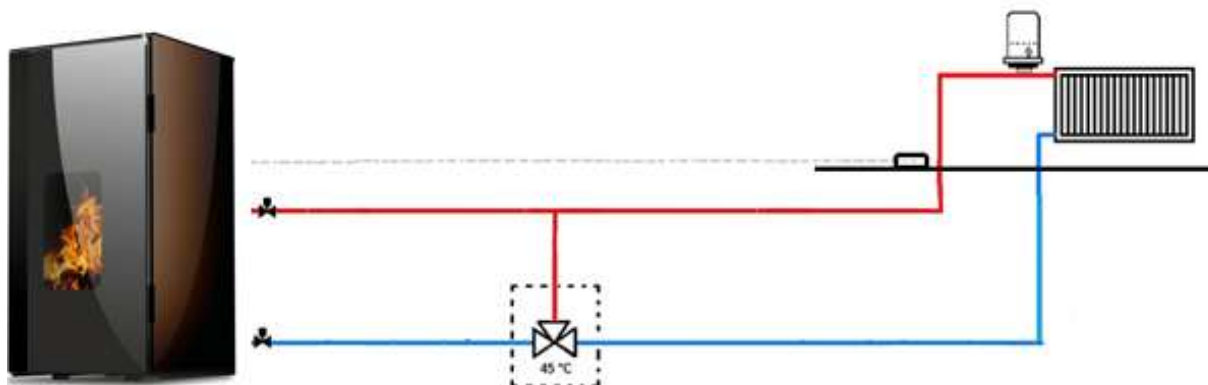


Schéma č. 2

- cirkulační čerpadlo je součástí kamen a je umístěno na zpátečním potrubí
- ochrana zpátečky třícestným termostatickým ventilem 45 °C
- regulace teploty v místnosti termohlavice a čidlem teploty místnosti
- čidlo teploty místnosti lze nahradit pokojovým termostatem, ohřev TUV pomocí přepínacího ventilu se zpětnou pružinou (např. ESBE ZRS 230). Čidlo TUV není součástí dodávky.

